



Monatsdaten Luftqualität: September 2008


Feinstaub (PM10): Verlauf der Tageswerte im September 2008

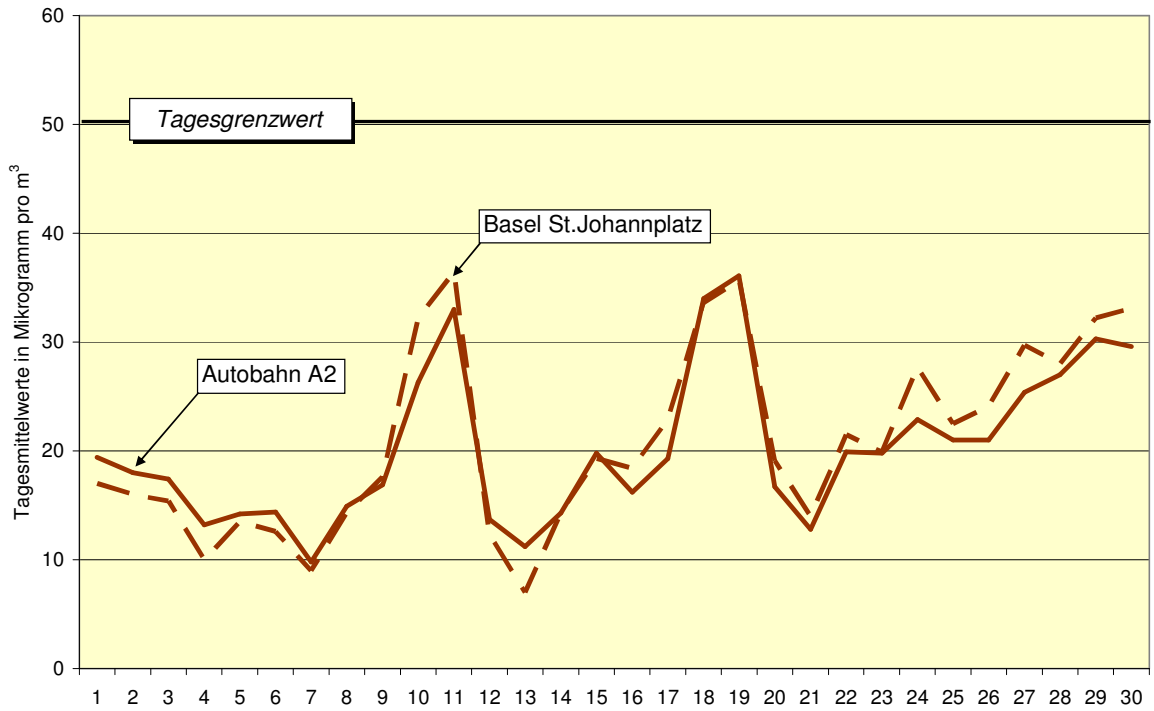


Feinstaub (PM10): Entwicklung der Belastung seit 1991 bis 2007

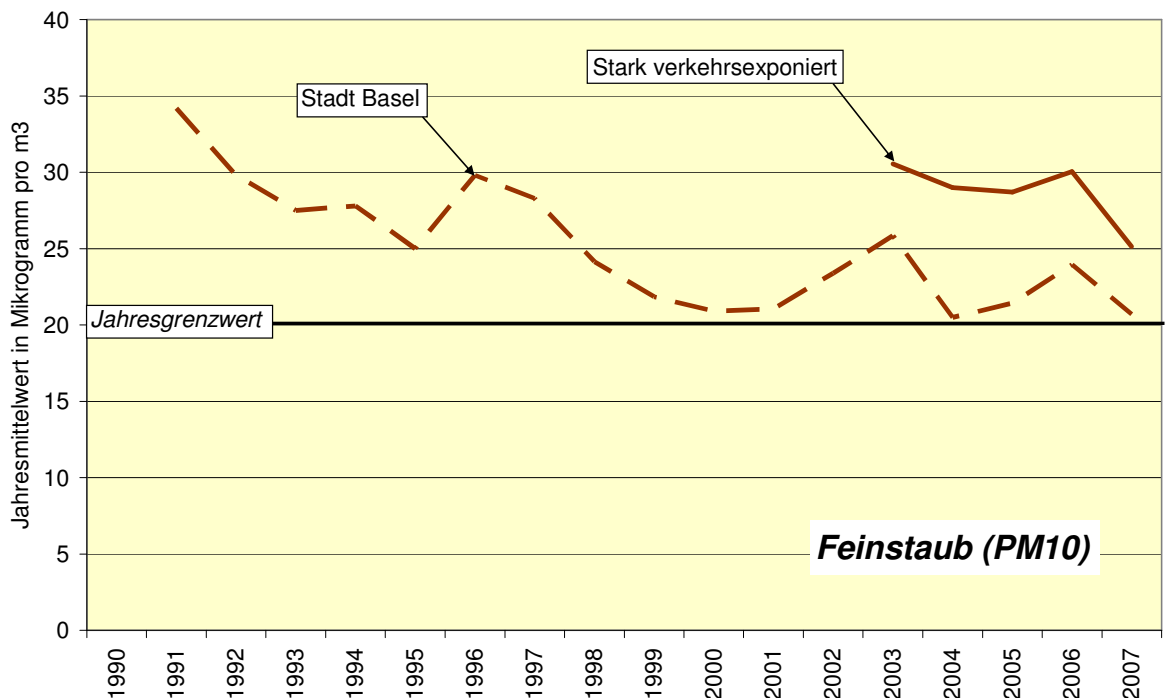


Stickstoffdioxid (NO₂): Verlauf der Tageswerte im September 2008

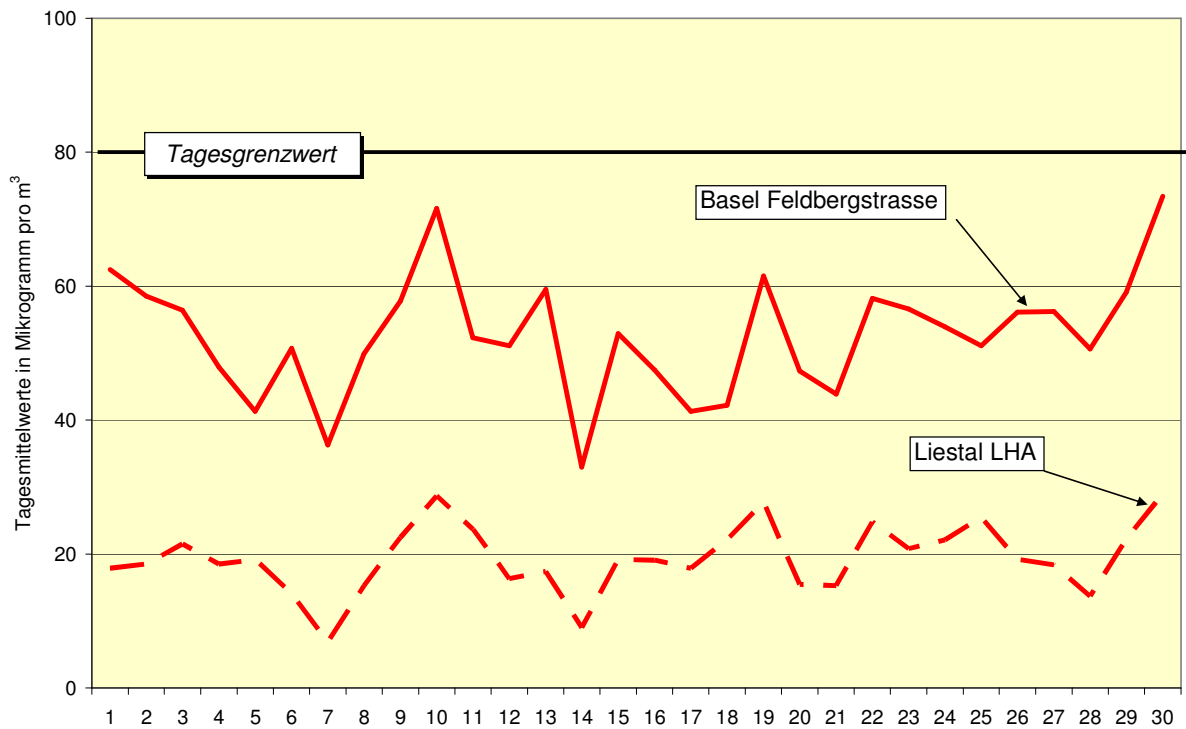

Stickstoffdioxid (NO₂): Entwicklung der Belastung seit 1986 bis 2007

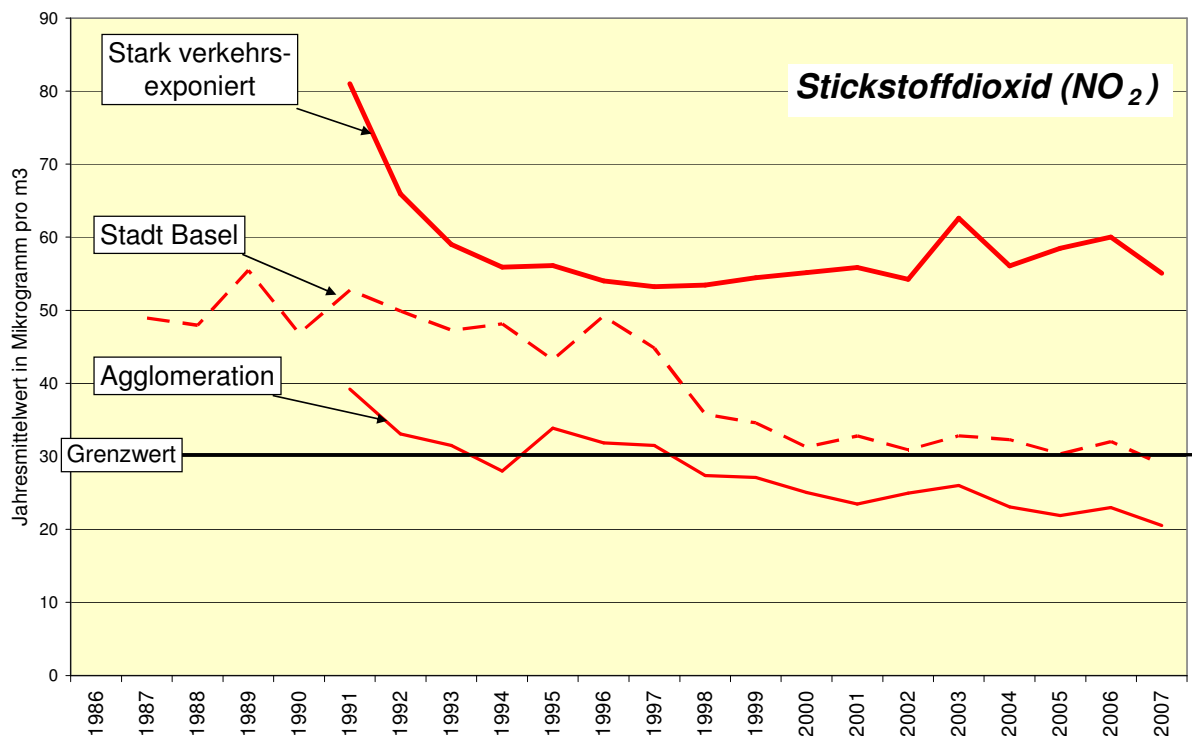

Ozon (O₃): Verlauf der täglichen maximalen Stundenwerte im September 2008

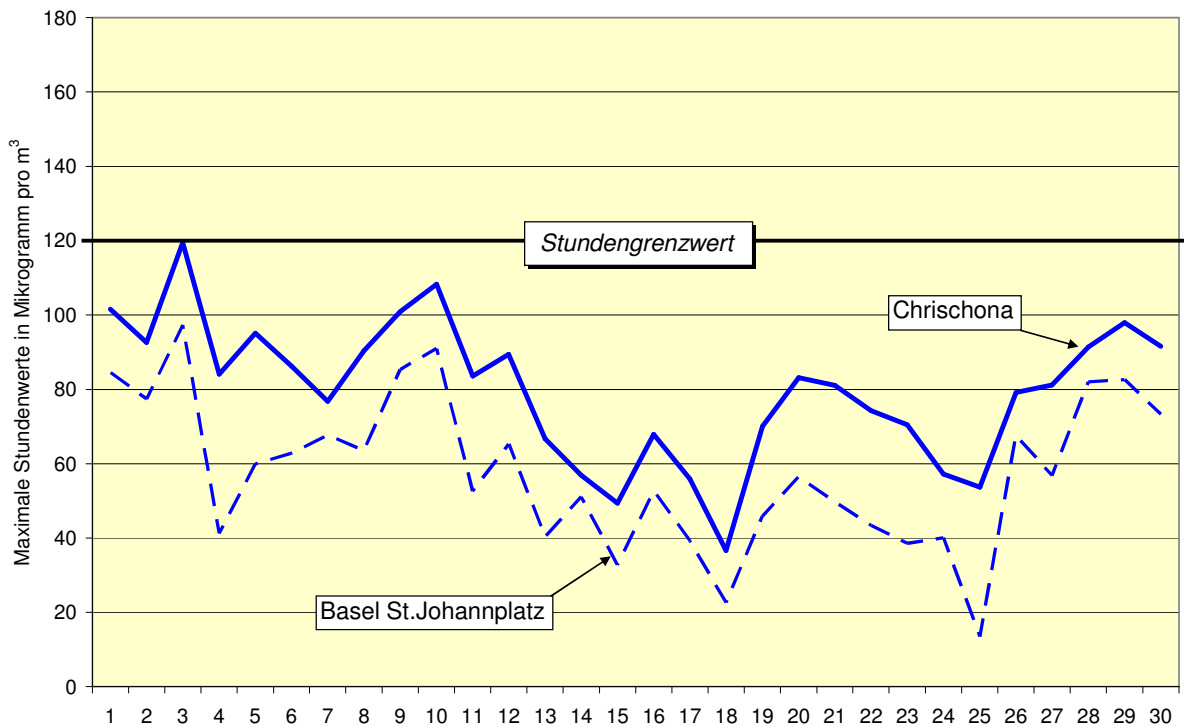

Ozon (O₃): Entwicklung der Anzahl Stunden mit Grenzwertüberschreitung 1991 bis 2007

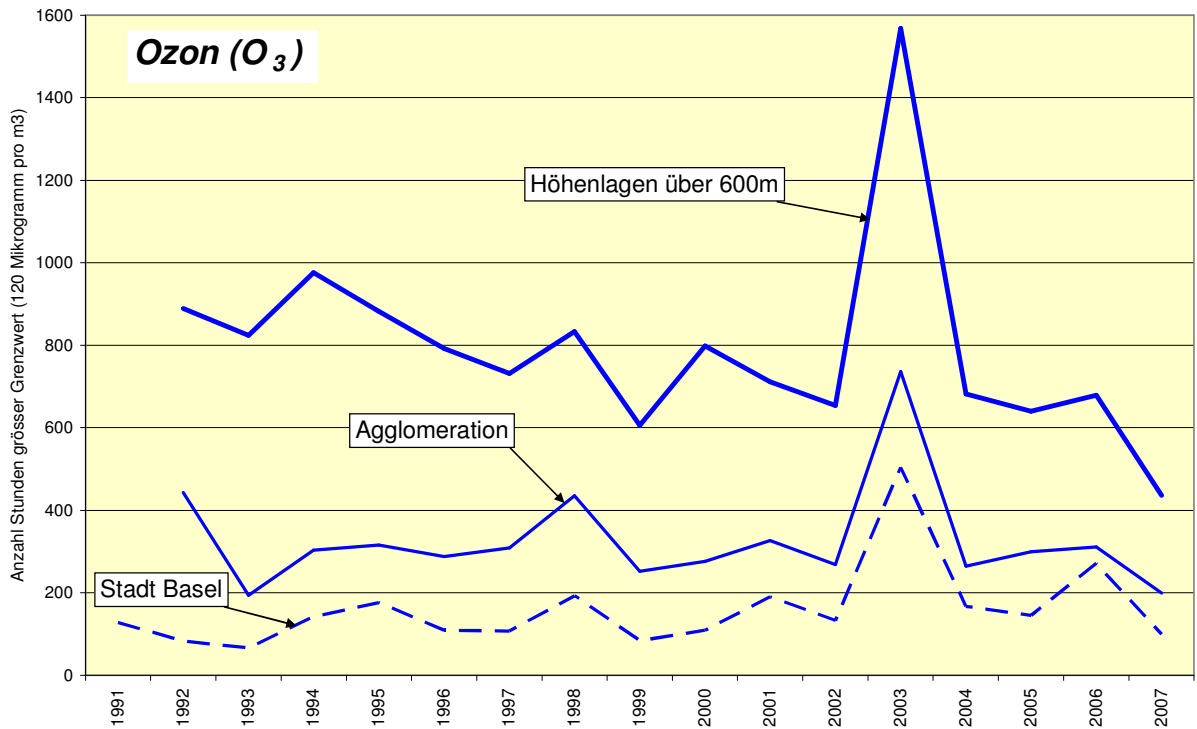


Tabelle 1: Jahresmittelwerte Oktober 2007 bis September 2008

	Jahresmittelwerte in Mikrogramm pro m ³	
	Stickstoffdioxid (NO ₂)	Feinstaub (PM10)
Stadt Basel		
St. Johannplatz	30	23
Feldbergstrasse	63	26
Agglomeration		
Liestal LHA	24	--
Dornach (SO)	17	20
Sissach	29	22
Autobahn A2 Hard	50	23
Grenzwert	30	20

Die Jahresgrenzwerte sind ein Mass für die chronische Dauerbelastung der Luft.
Grenzwertüberschreitungen sind **fett** hervorgehoben.

Tabelle 2: Monatswerte September 2008

	Monatsmittelwerte, O ₃ 98-% in Mikrogramm pro m ³			NO ₂ , PM10: Anz. Tage >Grenzwert O ₃ : Anz. Std. >Grenzwert			Max. Tag, O ₃ Std. in Mikrogramm pro m ³		
	NO ₂	PM10	O ₃	NO ₂	PM10	O ₃	NO ₂	PM10	O ₃
Stadt Basel									
St. Johannplatz	27	21	80	0	0	0	40	36	97
Feldbergstrasse	53	--	--	0	--	--	73	--	--
Agglomeration									
Liestal LHA	19	--	73	0	--	0	29	--	96
Sissach	25	19	74	0	0	0	47	36	94
Dornach (SO)	14	17	84	0	0	0	24	31	111
Autobahn A2 Hard	44	20	--	0	0	--	65	36	--
Ländlich									
Schönenbuch (IAP)	--	--	81	--	--	0	--	--	102
Chrischona	--	--	98	--	--	0	--	--	119
Brunnersberg (SO)	--	--	97	--	--	0	--	--	116
Grenzwert	--	--	100	1	1	1	80	50	120

Die Tages- und Stundengrenzwerte sind ein Mass für die kurzzeitig ändernden Spitzenbelastungen der Luft. Grenzwertüberschreitungen sind **fett** hervorgehoben.

SO	Daten in Zusammenarbeit mit Kanton Solothurn
IAP	Daten in Zusammenarbeit mit Institut für angewandte Pflanzenbiologie, Schönenbuch
NO ₂ , PM10	Daten als Monatsmittelwerte und Tagesmittelwerte
O ₃	Daten als monatliches 98-Perzentil und Stundenwerte
98-%	98-Perzentil, dieser Wert sagt aus, dass 98% aller gemessenen Halbstundenwerte diesen Wert unterschreiten
	Umrechnungsfaktoren 20°C/1013hPa